

[zurück](#)

# USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)

Eine **USV (Uninterruptible Power Supply)** ist ein Gerät, das bei Ausfall oder Störung der Netzstromversorgung sofort und unterbrechungsfrei elektrische Energie aus Batterien bereitstellt. Sie schützt angeschlossene Systeme vor Datenverlust, Hardware-Schäden oder Ausfällen.

## Aufgaben einer USV

- Überbrückung bei Stromausfall (Notstromversorgung für Minuten bis Stunden)
- Schutz vor Spannungsschwankungen (Spikes, Brownouts, Überspannung)
- Filterung von Netzstörungen (Frequenzschwankungen, Rauschen)
- Geordnete Abschaltung von Servern/Clients durch Management-Software

## Typen von USVs

### Offline/Standby-USV

- Normalbetrieb: Netzstrom geht direkt an die Verbraucher
- Bei Stromausfall: Schaltet auf Batterie um (Umschaltzeit 2-10 ms)
- Geeignet für PCs, kleinere Systeme
- + günstig, - einfache Schutzfunktion

### Line-Interactive-USV

- Netzspannung läuft über AVR (Automatic Voltage Regulator)
- Kann Spannungsschwankungen ohne Batterieeinsatz ausgleichen
- Umschaltzeit 2-4 ms
- Geeignet für Serverräume kleiner bis mittlerer Größe

### Online-USV (Doppelwandler)

- Netzstrom → Gleichstrom → Wechselstrom (permanent)
- Keine Umschaltzeit, da Verbraucher immer an Inverter hängen
- Höchste Qualität (komplett gefiltert)
- Ideal für Rechenzentren, kritische Systeme
- + höchste Sicherheit, - teuer, hoher Energiebedarf

## Visualisierung: USV-Typen

Vergleich USV-Typen		
Offline/Standby	Line-Interactive	Online (Doppelwandler)
Netz — Verbraucher Batterie nur im Notfall aktiv Umschaltzeit nötig	Netz — AVR — ... ... — Verbraucher Batterie bei Ausfall Umschaltzeit sehr kurz	Netz — Gleichrichter — ... ... — Batterie — Inverter Verbraucher ständig an Inverter (keine Unterbrechung)

## Störungsarten im Stromnetz

- Blackout – kompletter Ausfall
- Brownout – Spannungsabfall
- Überspannung – z. B. durch Blitz Einschläge
- Spannungsspitzen – kurze Peaks
- Frequenzschwankungen – Netz nicht stabil bei 50 Hz
- Rauschen / Störsignale – elektromagnetische Einflüsse

## Komponenten einer USV

- Batterie/Akku (Blei-Gel oder Lithium-Ionen)
- Wechselrichter/Inverter (DC → AC)
- Ladegerät (Netzstrom → Akku)
- Bypass-Schalter (für Wartung oder Überlast)
- Steuerung & Management (Monitoring, SNMP, USB/Netzwerk)

## Kapazität & Dimensionierung

- Leistung: in **VA (Voltampere)** angegeben
- Faustregel: Last der Geräte × Sicherheitsfaktor (1,2-1,5)
- Autonomiezeit: abhängig von Batteriegröße und Last
  - Büro-PC: wenige Minuten reichen
  - Server: 10-30 Minuten üblich
  - Rechenzentren: mehrere Stunden, oft in Kombination mit Notstromaggregat

## Vergleichstabelle USV-Typen

Typ	Vorteile	Nachteile
Offline	günstig, einfache Bauweise	Umschaltzeit, wenig Schutz
Line-Interactive	Spannungsausgleich, Preis/Leistung	nicht 100% störungsfrei
Online	höchste Sicherheit, keine Umschaltzeit	teuer, höherer Eigenverbrauch

## Praxisbeispiele

- Heimarbeitsplatz: Offline-USV für PC und Router → reicht für geordnetes Herunterfahren
- Kleine Firma: Line-Interactive für Server, Switches und Firewall
- Rechenzentrum: Online-USVs + Dieselgenerator für unterbrechungsfreien Betrieb

## Wartung & Stolperfallen

- Regelmäßige Batterietests durchführen
- Akkutausch alle 3-5 Jahre (Blei) / 8-10 Jahre (Li-Ion)
- Ausreichende Luftzirkulation sicherstellen (Wärmeentwicklung)
- Keine Überlastung (VA-Grenze beachten)
- Monitoring einrichten (rechtzeitig Alarm bei schwachen Batterien)

## Merksätze für die Prüfung

- Offline = billig, Line-Interactive = Allrounder, Online = Premium
- VA ≠ Watt (Leistungsfaktor beachten, meist 0,6-0,8)
- USV schützt vor Ausfall UND Spannungsschwankungen
- Redundanz und regelmäßige Tests sind entscheidend für hohe Verfügbarkeit

## Berechnungen & Dimensionierung (mit Beispielen)

### 1) Grundformeln

Wirkleistung (W)	= $U * I * \cos\phi$
Scheinleistung (VA)	= $U * I$
Leistungsfaktor (PF)	= $\cos\phi$ (bei IT-Lasten i.d.R. 0,6...0,95)
Beziehung W ↔ VA	= $W = VA * PF \Leftrightarrow VA = W / PF$
Sicherheitszuschlag	= 20...50% (typisch 30% → Faktor 1,3)
Benötigte USV-Größe (VA)	= $\text{Summe}_W / PF_{\text{gesamt}} * \text{Zuschlag}$
Batterie-Energie (Wh)	= $U_{\text{batt}} (V) * Ah * (\# \text{ Strings})$
Nutzbarer Anteil (Blei) Alterung)	= 60...80% (hochstrombedingte Verluste, Temperatur,
USV-Wirkungsgrad $\eta$	= 0,8...0,95 (Online meist 0,9±, Line-Interactive 0,9±)
Autonomie grob (h)	$\approx (Wh_{\text{batt}} * Nutzbar * \eta) / W_{\text{Last}}$
Konservativ: $\Rightarrow t(h) \approx (Wh_{\text{batt}} * 0,6) / W_{\text{Last}}$	$Nutzbar=0,7$ und $\eta=0,85 \Rightarrow$ Faktor ~0,6

HINWEIS:

- Herstellerlaufzeitdiagramme sind genauer (Peukert-Effekt, Entladekurven).
- PF-Annäherung: Ohne PFC  $\sim 0,6$ ; mit aktiver PFC  $\sim 0,9 \dots 0,95$ .
- Für kurze Überbrückungszeiten (5–15 min) reichen meist interne Batterien.
- Für längere Zeiten externe Battery-Packs oder Generator einplanen.

## 2) Vorgehen Schritt für Schritt

- **a)** Lasten erfassen: Nennleistung in Watt (\$W\$) und ggf. \$PF\$ pro Gerät
- **b)** Summe W bilden. Optional VA pro Gerät:  $VA_{\$is\$} = W_{\$is\$} / PF_{\$is\$}$
- **c)** konservativ dimensionieren:
  - Methode 1 (einfach):  $VA = \text{Summe\$} (\$W\$) / 0,9\$$  (oder / kleinster PF)\$ \times 1,3\\$
  - Methode 2 (genau):  $VA = (\sum W_{\$is\$} / PF_{\$is\$}) \times 1,3\$$
- **d)** USV-Typ wählen (Line-Interactive vs. Online) je nach Schutzbedarf
- **e)** Ziel-Autonomie festlegen (z. B. 10, 15, 30 min)
- **f)** Batteriekapazität prüfen/auswählen:  $t \approx (Wh_{batt} * 0,6) / W_{last}$
- **g)** Reserve für Alterung/Temperatur berücksichtigen (+10...20% Wh)
- **h)** Optional Redundanz (N+1) und Generator-Kopplung bewerten

## 3) Rechenbeispiel (kleiner Server-Stack)

### Gegeben:

- Server (PFC): 350 W, PF=0,90
- Switch: 50 W, PF=0,60
- NAS (PFC): 60 W, PF=0,95
- Zielautonomie:  $\geq 15$  min

### 3.1 Summe Last:

- $\Sigma W = 350 + 50 + 60 = \mathbf{460 W}$

### 3.2 Scheinleistung konservativ:

- Methode 1 (einfach,  $PF_{gesamt} \approx 0,9$ ):  $VA_{basis} = 460 W / 0,9 = \mathbf{511 VA}$

Mit Zuschlag 30%:  $VA = 511 * 1,3 \approx \mathbf{664 VA}$

- Methode 2 (genauer, je Gerät):

```
VA_server = 350/0,90 ≈ 389 VA
VA_switch = 50/0,60 ≈ 83 VA
VA_nas     = 60/0,95 ≈ 63 VA
ΣVA_basis = 389 + 83 + 63 = **535 VA**
Mit Zuschlag 30%: VA = 535 * 1,3 ≈ **696 VA**
```

⇒ **Auswahl:** Eine **1000 VA** Line-Interactive oder Online-USV bietet Reserve (Einschaltströme, Alterung)

---

### 3.3 Autonomieabschätzung mit typischer 24 V / 9 Ah Batterie (2×12V/9Ah):

- $\$Wh_{\text{batt}}\$ = 24 \text{ V} * 9 \text{ Ah} = \$ \textbf{216 Wh}\$$
  - Nutzbar \*  $\eta$  konservativ  $\approx 0,6$  ⇒ nutzbare  $\text{Wh} \approx 216 * 0,6 = \$ \textbf{130 Wh}\$$
  - $t = 130 \text{ Wh} / 460 \text{ W} = \$ \textbf{0,283 h} \approx 17 \text{ min}\$$
  - **Ergebnis:** Ziel  $\geq 15 \text{ min}$  wird erreicht
- 

### 3.4 Wenn $\geq 30 \text{ min}$ gefordert:

- Benötigte nutzbare  $\text{Wh} \approx 0,5 \text{ h} * 460 \text{ W} = \textbf{230 Wh}$
- Mit Faktor 0,6 rückwärts:  $\text{Wh}_{\text{batt}} \approx 230 / 0,6 \approx \textbf{383 Wh}$
- Bei 24 V ergibt sich  $\text{Ah} \approx 383 / 24 \approx \textbf{16 Ah}$
- ⇒ z. B. **24 V / 18-20 Ah** (intern + externes Battery-Pack) einplanen

## 4) Redundanz (N+1) kurz erklärt

- Zwei USVs parallel (über ATS/STS oder Dual-Netzteile):
  1. **Jede** USV sollte die **volle kritische Last** alleine tragen können

oder mindestens >60–70% je nach Verteilung und ATS-Strategie

- Getrennte Strompfade (USV A → PDU A, USV B → PDU B)
- Wartung & Batterietausch ohne Downtime möglich

## 5) Generator-Kopplung

- USV überbrückt Hochlaufzeit des Generators (typ. 10-60 s)
- Generatorleistung  $\geq 1,2 \dots 1,5 \times$  USV-Nennleistung (Transienten, THD)
- AVR/regelbare Drehzahl am Generator verbessert Spannungsqualität
- Frequenz- und Spannungsstabilität prüfen (50 Hz ±, 230 V ±10%)

## 6) Schnellformeln (Cheatsheet)

- 1) VA grob :  $\text{VA} \approx (\Sigma W / 0,9) * 1,3$  (mit PFC)  
 $\text{VA} \approx (\Sigma W / 0,6) * 1,3$  (ohne PFC/konservativ)
- 2) Autonomie (min) :  $t_{\text{min}} \approx ((U * \text{Ah} * \# \text{Strings}) * 0,6) / W * 60$
- 3) Batterien hochskalieren:  
 gewünschte  $\text{Wh}_{\text{batt}} \approx (W * t_{\text{min}} / 60) / 0,6$   
 benötigte  $\text{Ah} \approx \text{Wh}_{\text{batt}} / U$   
 $(U=24 \text{ V}, 36 \text{ V}, 48 \text{ V} \text{ je nach USV})$


## 7) Typische Praxiswerte

- Line-Interactive 1000 VA: 2×12 V / 9 Ah → ~10-20 min @ 400-600 W
- Online 1500 VA (1,5 kVA): 36-48 V Batteriespannung, externe Packs → 30-60+ min
- Batterietauschzyklen: Blei 3-5 Jahre, Li-Ion 8-10 Jahre (temperaturabhängig)
- Dimensionierung lieber eine Stufe größer (Lüfterlast, Alterungsreserve)

## Beispiel 2: Rack mit Dual-PSUs (Redundanz N+1)

Ziel: Jedes Gerät hat zwei Netzteile (PSU A/B). Last wird auf zwei getrennte USV-Pfade (Pfad A und Pfad B) verteilt. Bei Ausfall einer USV muss die verbleibende USV die **gesamte kritische Last** tragen können.

### a) Topologie (a2s)

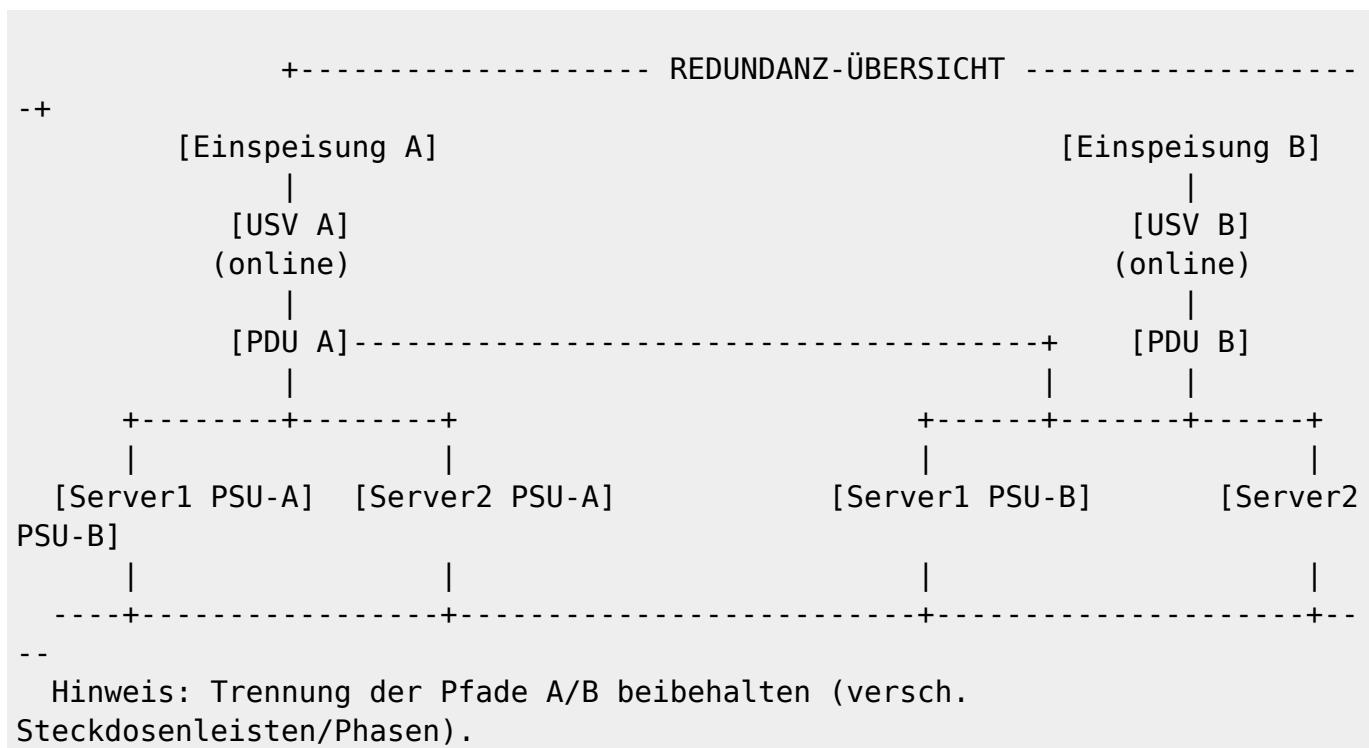

### b) Stückliste (Beispiel)

- 2x USV online, **je**  $\geq$  1500 VA (1,5 kVA) **oder** passend zur Last (siehe c)
- 2x Rack-PDU (C13/C19 gemischt), je eine an USV A bzw. USV B
- 2x getrennte Einspeisungen/Leitungen (möglichst unterschiedliche Phasen)
- Option: 1x ATS/STS (Automatic/Static Transfer Switch) **pro** Single-PSU-Gerät
- Patch-/Kabelsatz: C13/C14/C19/C20 nach Bedarf, farblich getrennt (A=rot, B=blau)
- SNMP-Karten/Netzwerkkarten für beide USVs, Management via NUT/ajpcupsd/Hersteller-Tools

## c) Dimensionierung & Checks

### Gegeben:

- Kritische Last ( $\Sigma W_{crit}$ ) = 900 W
- Leistungsfaktor gesamt PF  $\approx 0,9$  (PFC-Geräte)
- Ziel-Autonomie  $t \geq 15$  min

### c.1 USV-Leistung je Pfad (N+1):

- Redundanzregel: Eine USV muss **900 W** alleine versorgen können.
- VA\_need =  $W / PF = 900 / 0,9 = 1000 \text{ VA}$
- Zuschlag 30%:  $1000 * 1,3 = 1300 \text{ VA}$
- **Ergo:** Wähle  $\geq 1500 \text{ VA}$  pro USV (Reserve für Einschaltstrom/Alterung).

### c.2 Normalbetrieb (Lastverteilung):

- Balanced Split: je Pfad  $\approx 50\%$   $\rightarrow \sim 450 \text{ W}$  pro USV
- Beide USVs laufen im effizienten Teillastbereich (leiser/kühler).

### c.3 Fehlerfall (USV A fällt aus):

- USV B muss **900 W** tragen  $\rightarrow$  innerhalb der 1500 VA-USV inkl. Zuschlag ✓

### c.4 Autonomieabschätzung pro USV:

- Beispielbatterie USV: 36 V / 12 Ah ( $3 \times 12 \text{ V} / 12 \text{ Ah}$ )  $\Rightarrow Wh_{batt} \approx 432 \text{ Wh} * Nutzbarkeit \text{ konservativ} \approx 0,6 \rightarrow nutzbar \approx 432 * 0,6 = 259 \text{ Wh} * \text{Fehlerfall}$  (volle Last auf 1 USV):  $t \approx 259 \text{ Wh} / 900 \text{ W} = 0,288 \text{ h} \approx 17 \text{ min}$  \* Ziel  $t \geq 15 \text{ min}$  wird im **Worst-Case** erreicht. \* Für  $t \geq 30 \text{ min} \rightarrow$  externe Battery-Packs, z. B.  $Wh_{battneeded} \approx (900 \text{ W} * 0,5 \text{ h}) / 0,6 \approx 750 \text{ Wh}$  c.5  
**Derating/Reserve:** \* Umgebungstemp. 20-25 °C anstreben (Batterielebensdauer!). \* Reserve für Alterung/Temperatur +10...20% einplanen. \* Kurzzeitige Peaks (Boot/Sync) berücksichtigen (Spezifikationen „Überlastfähigkeit“). === d) Single-PSU-Geräte einbinden === \* Pro Single-PSU-Gerät **ATS/STS** nutzen: - Primär an PDU A, Sekundär an PDU B - Transferzeit <10 ms (typ. 4-8 ms), mit USV-Puffer i. d. R. problemlos \* Alternativ: umziehen auf Dual-PSU-Hardware (empfohlen für kritische Systeme) === e) Betrieb & Monitoring === \* USV-SNMP in Zabbix/Prometheus/Grafana integrieren (Ladezustand, Runtime, Alarne) \* Regelmäßige Last- und Batterietests (monatlich/vierteljährlich), jährlicher „Full Discharge“-Test wenn vom Hersteller freigegeben \* Geordnete Abschaltung: NUT/apcupsd-Master an USV A **und** B anbinden; Shutdown-Policy: - **AUSFALL 1 Pfad:** weiterlaufen - **Batterie kritisch beider Pfade:** geordneter Shutdown (Prioritäten/Sequenzen) === f) Schnell-Checkliste (Go-Live) === - [ ] Lastplan dokumentiert (W, PF, Einschaltströme) - [ ] Pfadtrennung physisch/farbcodiert - [ ] Jede USV kann  $\Sigma W_{crit}$  **allein** tragen - [ ] ATS/STS für Single-PSU-Geräte getestet - [ ] Autonomie im Fehlerfall  $\geq$  Ziel (Messung!) - [ ] Alarne/Benachrichtigungen aktiv (Mail/Chat/Webhook) - [ ] Wartungsfenster & Batteretauschzyklus definiert

From:

<http://wiki.nctl.de/dokuwiki/> - ☐ **Veni. Vidi. sudo rm -rf / vici.**



Permanent link:

<http://wiki.nctl.de/dokuwiki/doku.php?id=it-themen:allgemein:usv&rev=1758718754>

Last update: **24.09.2025 14:59**